
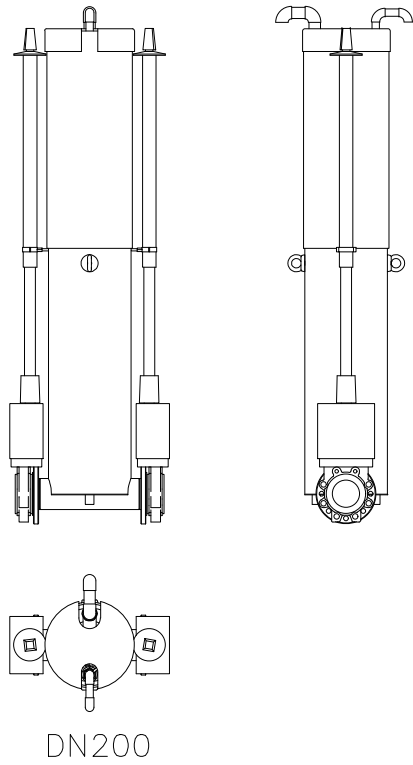



KOMORY
ODPOWIERZAJĄCO-NAPOWIETRZAJĄCE DN600

PZ11, PZ45, PZ101, PZ120
Ø110x6,6 SDR17 PN10-RC


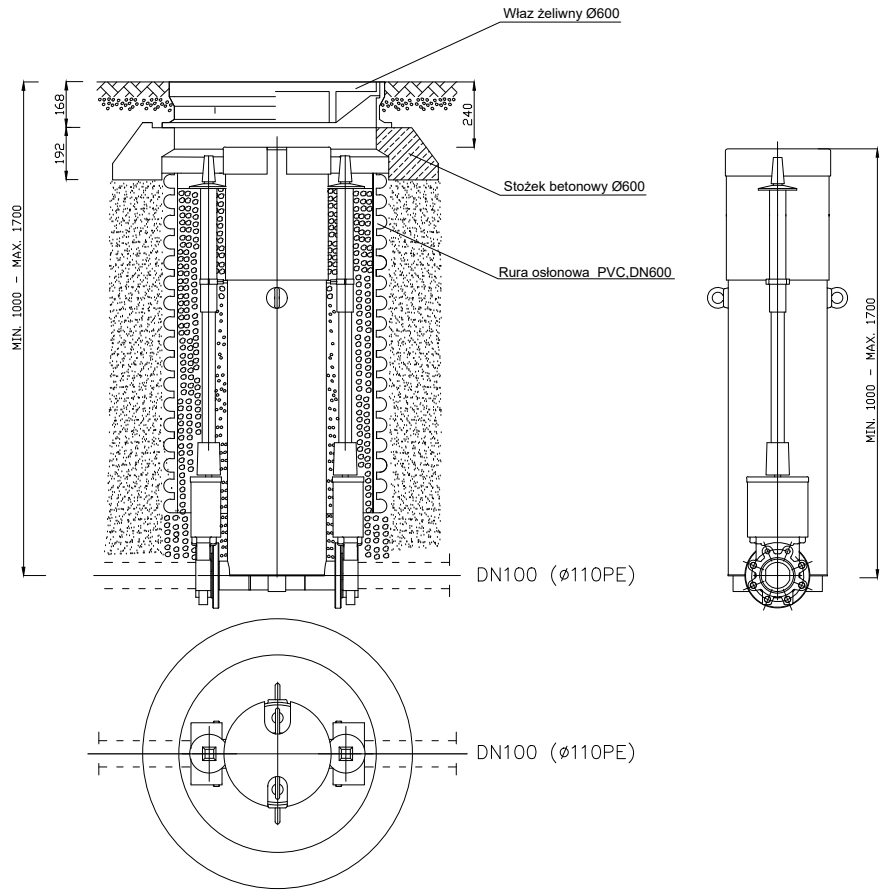


KOMORA REWIZYJNA

PZ19, PZ27, PZ35, PZ52, PZ58,
PZ63, PZ68, PZ73, PZ78, PZ85, PZ90,
PZ96, PZ108, PZ115, PZ127, PZ132,
PZ140, PZ145
Ø110x6,6 SDR17 PN10-RC

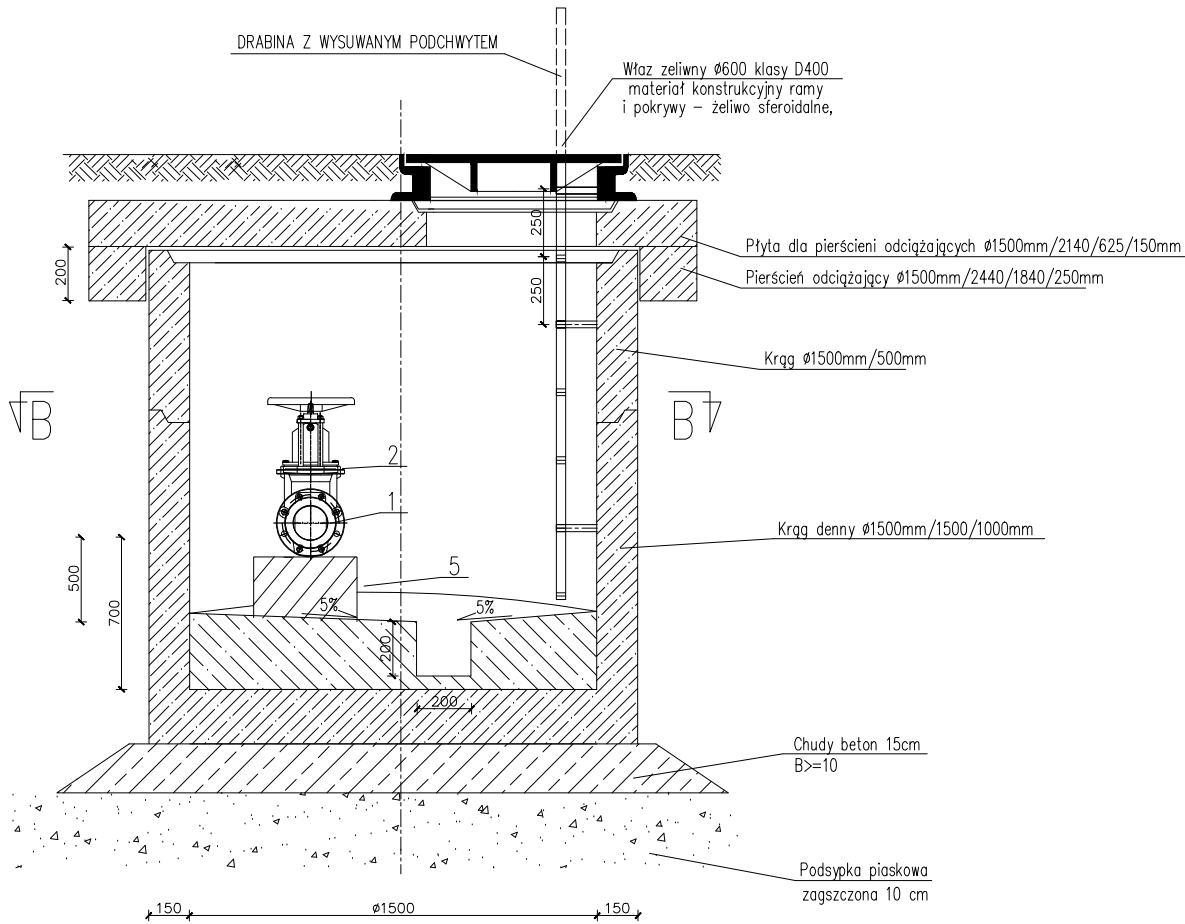

UWAGA!
W KOMORACH STOSOWAĆ DRABINY Z PODCHWYTEM

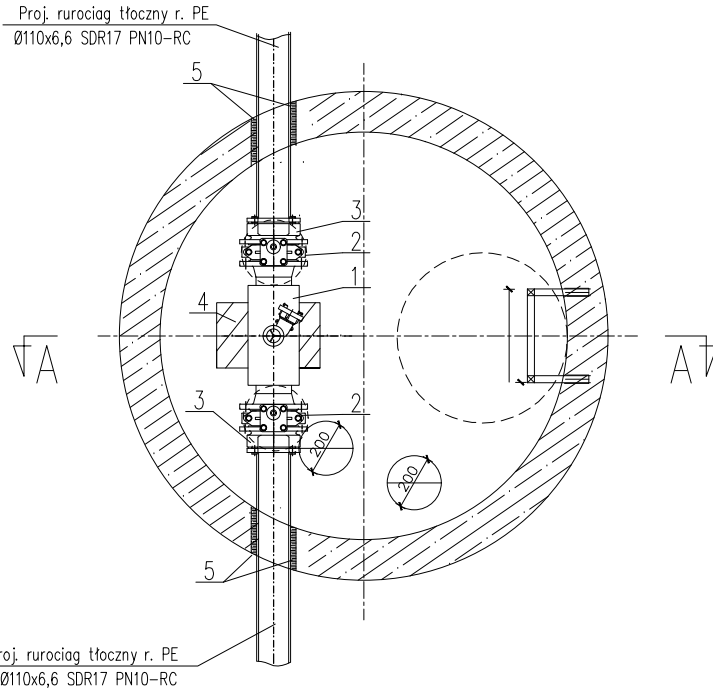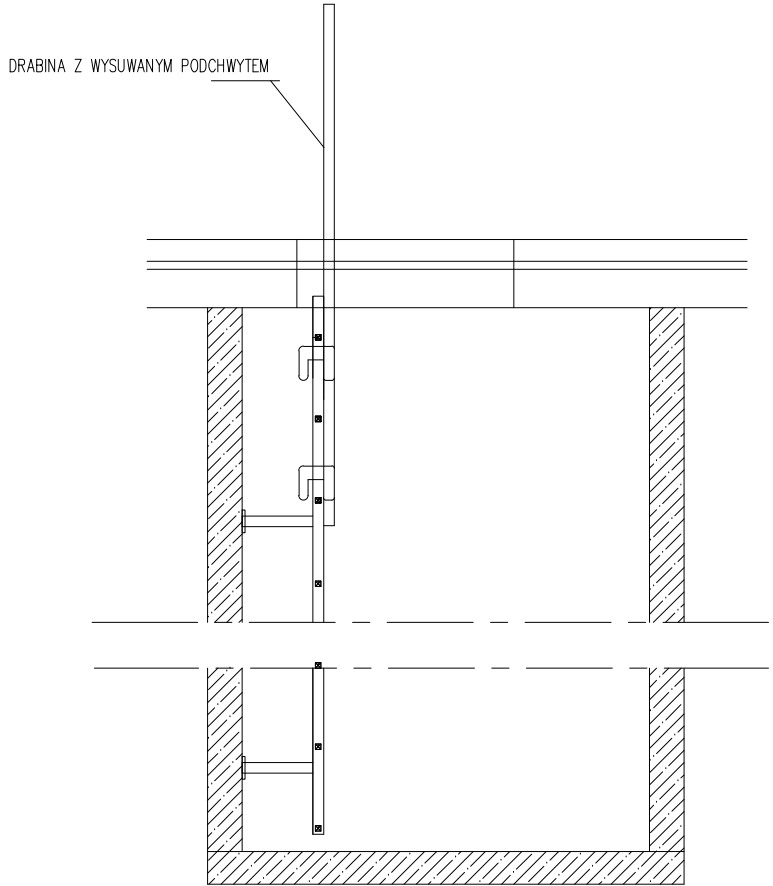

UWAGA

Klamry żłazowe należy montować w układzie drabinowym.
Dla studni prefabrykowanych należy zastosować beton Kl. >45 i wodoszczelności W8.
Beton i uszczelki muszą być odporne na agresywne oddziaływanie ścieków i gazów (CH₄, H₂S, CO, CO₂), 4cpH<8
Kręgi łączone na uszczelki.
Długość podparć rurociągu oraz sposób mocowania dopasować na budowie
Wszystkie śruby, podkładki i nakrętki wykonane ze stali min. 1.4301.

LEGENDA:

- Czyszczak rewizyjny DN100 z zaworem kulowym ze stali kwasoodpornej w połączeniu gwintowanym ze złączką aluminiową
- Zasuwa nożowa DN100 z kółkiem
- Koźnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem DN100
- Stupek wsporczy z blozków M6
- Przejście szczelne dla rurPE, łańcuch uszczelniający

EKO-INSTAL
PRACOWNIA PROJEKTOWA

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp.J. tel. 501 252 120
ul.Kosynierów Gdynskich 61/2, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 5961646792 REGON 080009361
email : biuro@eko-instal.biz www.eko-instal.biz

Nazwa elementu projektu	PROJEKT WYKONAWCZY		
Zadanie inwestycyjne	BUDOWA KANALIZACJI GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ ORAZ SIECI WODOCIAŁOWEJ ROZDZIAŁCZEJ NA ODCINKU ROKITNO-PRZYTOCZNA		
Nazwa zamierzenia budowlanego	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW I SIECI WODOCIAŁOWEJ ROZDZIAŁCZEJ		
Adres i kategoria obiektu budowlanego	MIEJSCOWOŚĆ ROKITNO, PRZYTOCZNA, GMINA PRZYTOCZNA POWIAT MIEDZYZRZECKI KATEGORIA OBIEKTU XXVI		
Identyfikatory działek ewidencyjnych	080303_2.0015.5/36, 080303_2.0015.5/43, 080303_2.0015.5/47, 080303_2.0015.5/34, 080303_2.0015.5/31, 080303_2.0015.5/6, 080303_2.0015.6, 080303_2.0015.68/1, 080303_2.0015.156, 080303_2.0014.160/3, 080303_2.0014.157/3, 080303_2.0012.87, 080303_2.0012.24, 080303_2.0012.268		
INWESTOR	WOKAMID Sp. z o.o.		
BRANŻA	UL. DWORCOWA 8, 66-340 PRZYTOCZNA SANITARNA		
PROJEKTANT	mgr inż. Waldemar Harasimowicz Upr. projekt. w specjaln. instalac. w zakresie sieci, inst. i urządz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUKG/0010/POOS/05		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Elwira Kramm Upr. projekt. w specjaln. instalac. w zakresie sieci, inst. i urządz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUKG/0034/POOS/03		
KOMORY		DATA 23.12.2024	SKALA SCHEMAT
			RYŚ.NR 24